




Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.

Faktablad 4

Måler placeret i fremløb

Bestemmelser vedrørende varmeanlæg:

- Målerpartiet skal anbringes mindst 300 mm fra mur.
- Afstanden mellem målerpartiets ventiler skal ved 3/4" og 1" rør være 500 mm. Ved større anlæg efter aftale.
- Ved målerpartiet skal der i frem- og returledningen afsættes 3/4" tee-er for energimålerens følere, der senere skal monteres lodret.
- Afstanden fra målerpartiets midte til tee-erne, hvori følerne monteres, må højst være en meter.
- Måleren skal være let at aflæse/udskifte
- Målerpartiet monteres 800-850 mm over færdig gulv.
- Fri højde over måler: 0,5 m.
- For foran målerpartiet: 1,0 m.
- Afstandskravene skal overholdes.
- I enfamiliehuse skal måleren monteres i en godkendt unit.
- Ude-, frem- og returføler SKAL monteres.
- Måleren placeres i samme rum som stik.
- Afstand fra stik til måler er maks 5 meter.

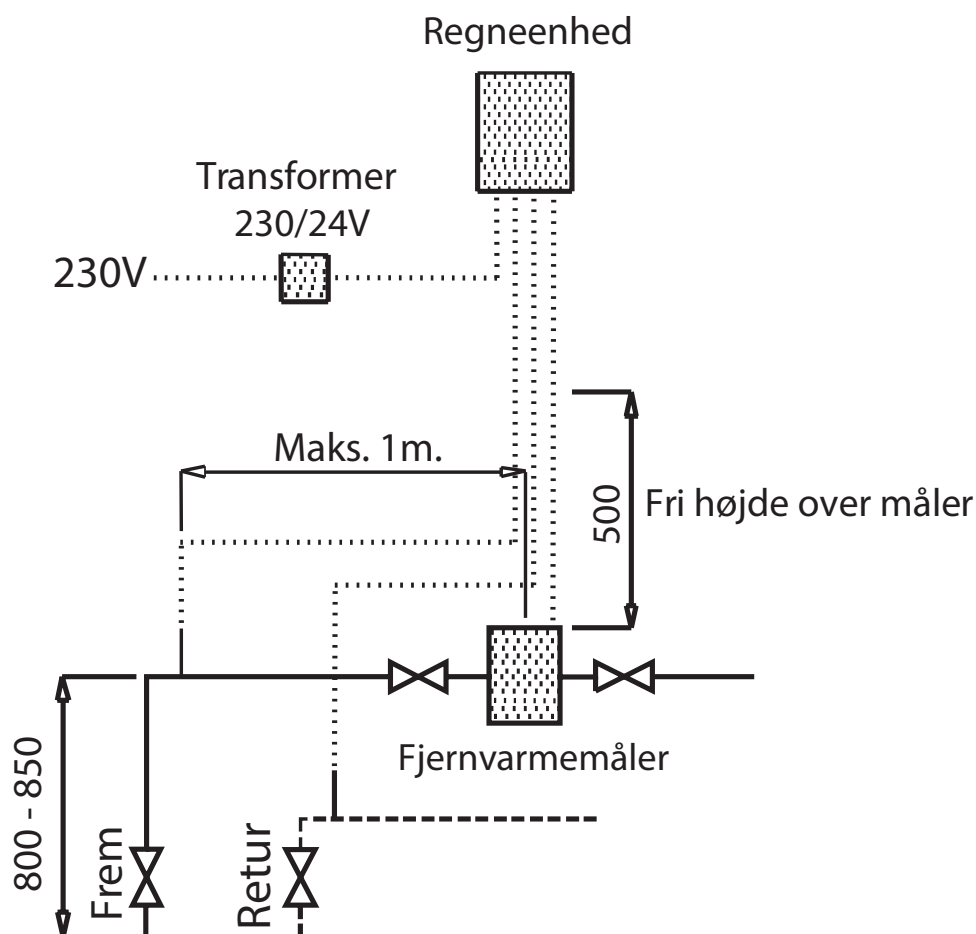

På dinforsyning.dk/varme/vvs finder du vores øvrige faktablade.
Har du spørgsmål til varmeinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



**DIN
FORSYNING**